

Gestion documentaire WEB C-GED

Les avantages

Pas d'infrastructures à installer

Accessible de partout par un navigateur WEB

Orientée gestion de processus et système qualité

Intégration automatique de rapports de contrôle


Un accès sécurisé

Accès via le WEB

Accès sécurisé (HTTPS)

Accès personnalisé

- En fonction de groupes d'utilisateurs
- En fonction de droits

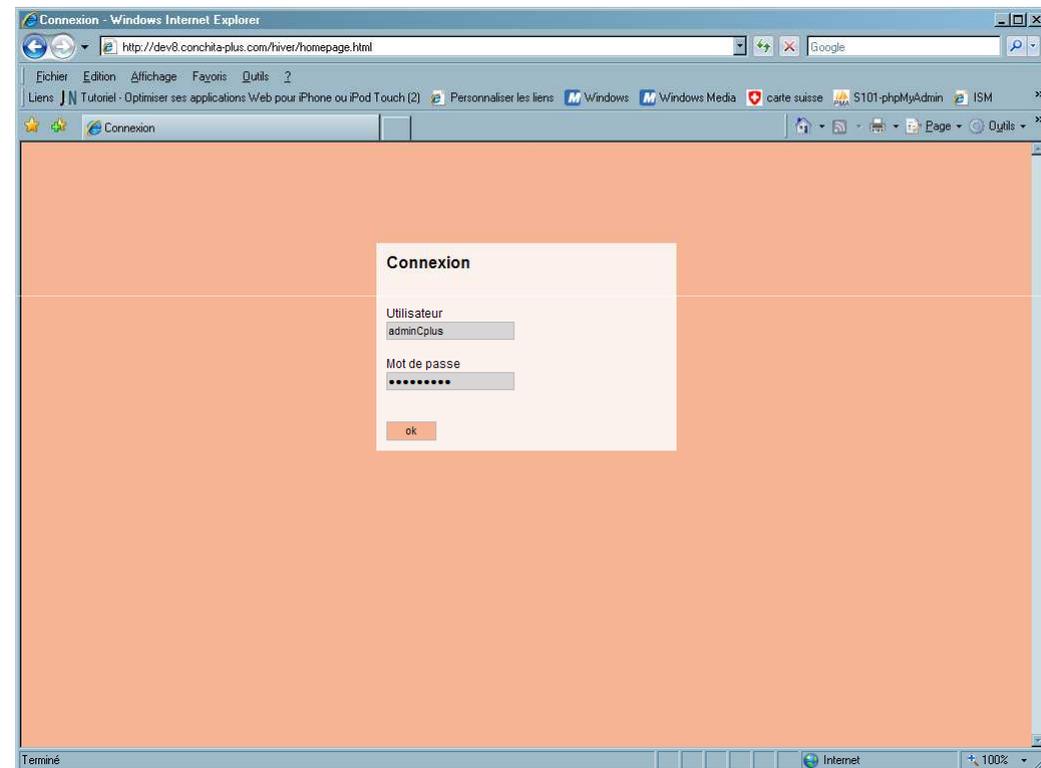


Simplicité dans la consultation des documents

Structure thématique
hiérarchique

2 structures pour 2 besoins

- Système qualité
- Bibliothèque de documentation

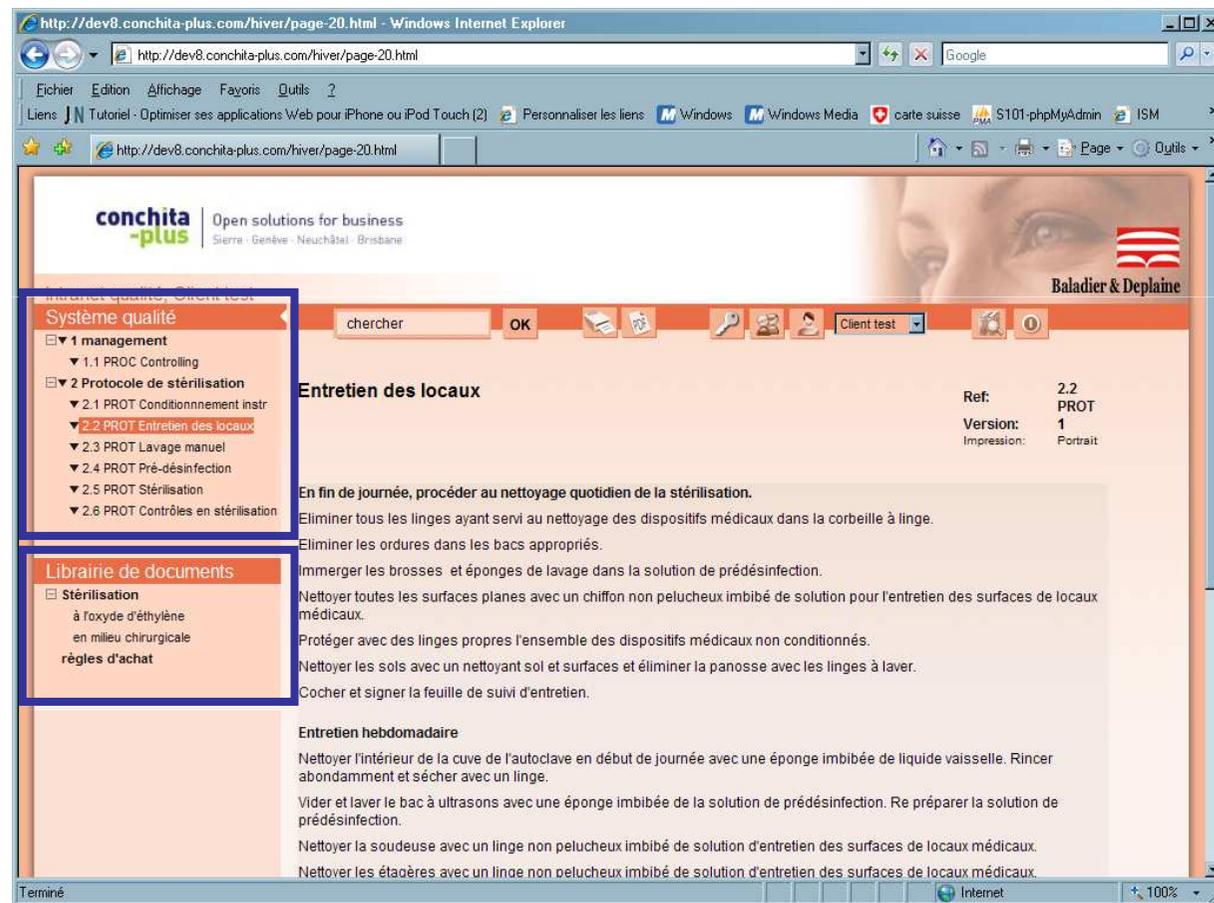


The screenshot shows a web browser window displaying a document page. The browser's address bar shows the URL: `http://dev8.conchita-plus.com/hiver/page-20.html`. The page header includes the Conchita Plus logo and the text "Open solutions for business" and "Sierre · Genève · Neuchâtel · Brisbane". The Baladier & Deplaine logo is also present in the top right corner. The main content area is titled "Entretien des locaux" and contains detailed instructions for daily and weekly maintenance of the sterilization area. A sidebar on the left provides a hierarchical navigation menu for the "Système qualité" and "Bibliothèque de documents". The "Système qualité" section is expanded to show a list of protocols, with "2.2 PROT Entretien des locaux" selected. The "Bibliothèque de documents" section is also visible, listing "Stérilisation" and "règles d'achat".

Simplicité dans la consultation des documents

Un puissant moteur de recherche

- Recherche simple fulltext
- Recherche avancée (thématique, mots-clés, fulltext)

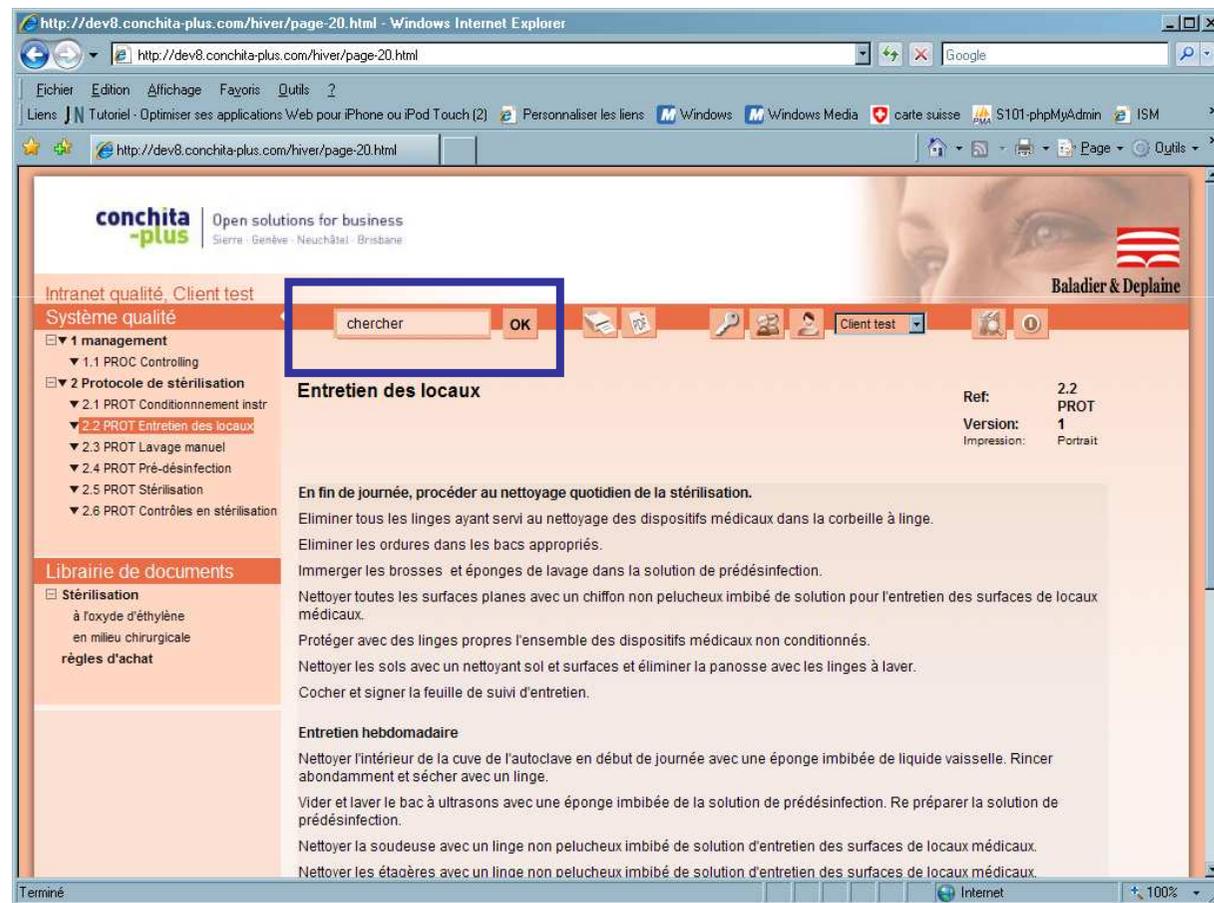

The screenshot shows a web browser window displaying the Conchita Plus intranet. The search bar is highlighted with a blue box. The page content includes a sidebar with a navigation tree and a main area with search results for 'Entretien des locaux'.

conchita plus | Open solutions for business
Sierre · Genève · Neuchâtel · Brisbane

Intranet qualité, Client test

Système qualité

chercher OK

Client test

Ref: 2.2
Version: 1
Impression: Portrait

Entretien des locaux

En fin de journée, procéder au nettoyage quotidien de la stérilisation.

Eliminer tous les linges ayant servi au nettoyage des dispositifs médicaux dans la corbeille à linge.
Eliminer les ordures dans les bacs appropriés.
Immerger les brosses et éponges de lavage dans la solution de prèdésinfection.
Nettoyer toutes les surfaces planes avec un chiffon non pelucheux imbibé de solution pour l'entretien des surfaces de locaux médicaux.
Protéger avec des linges propres l'ensemble des dispositifs médicaux non conditionnés.
Nettoyer les sols avec un nettoyant sol et surfaces et éliminer la panosse avec les linges à laver.
Cocher et signer la feuille de suivi d'entretien.


Entretien hebdomadaire

Nettoyer l'intérieur de la cuve de l'autoclave en début de journée avec une éponge imbibée de liquide vaisselle. Rincer abondamment et sécher avec un linge.
Vider et laver le bac à ultrasons avec une éponge imbibée de la solution de prèdésinfection. Re préparer la solution de prèdésinfection.
Nettoyer la soudeuse avec un linge non pelucheux imbibé de solution d'entretien des surfaces de locaux médicaux.
Nettoyer les étaoères avec un linge non pelucheux imbibé de solution d'entretien des surfaces de locaux médicaux.

Des documents structurés

Structuration automatique des documents

- Référencement unique
- Versionning
- En-tête et pied de page générés
- Gestion de l'impression PDF

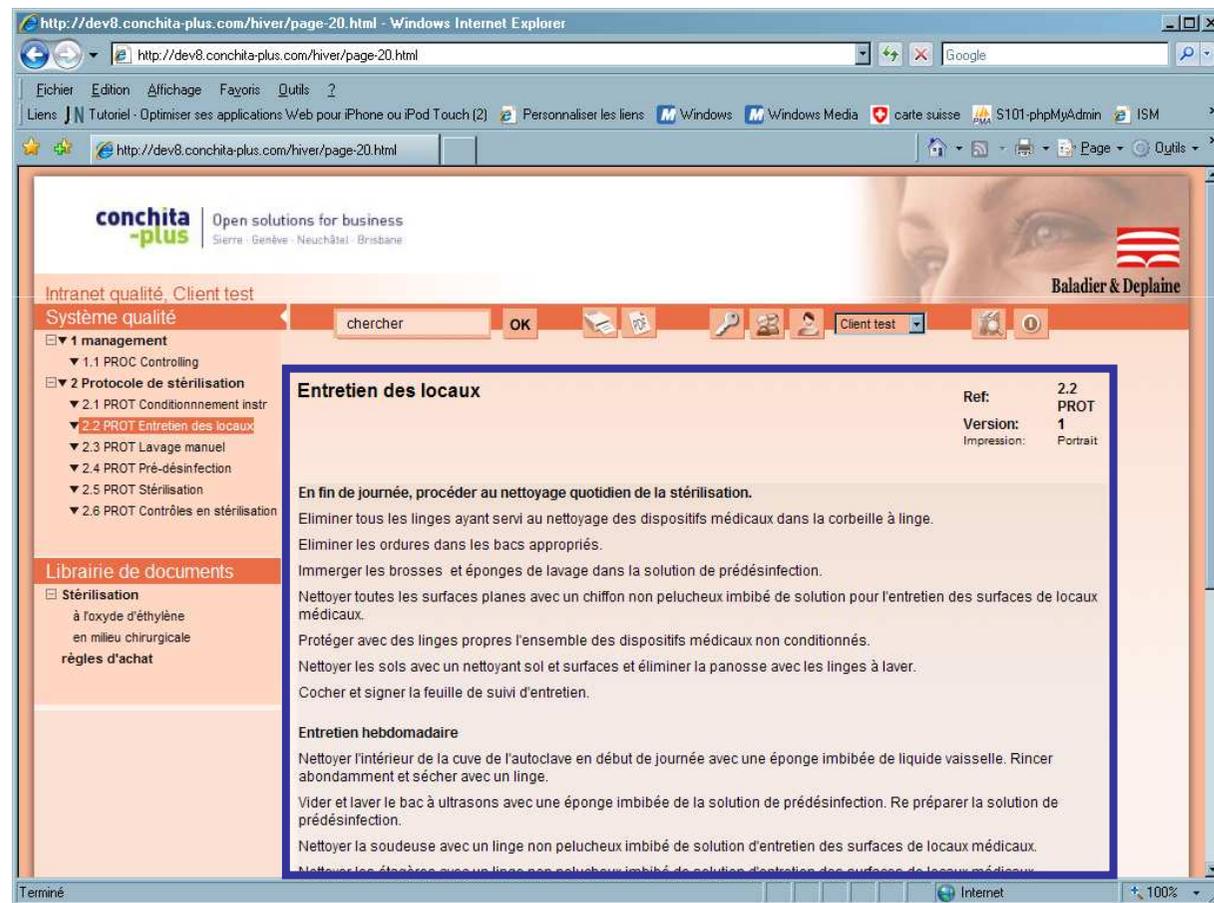


The screenshot shows a web browser window displaying a document page. The browser's address bar shows the URL: `http://dev8.conchita-plus.com/hiver/page-20.html`. The page content includes a header with the Conchita Plus logo and the text 'Open solutions for business'. Below the header, there is a navigation menu with a search bar and a dropdown menu set to 'Client test'. The main content area is titled 'Entretien des locaux' and contains detailed instructions for daily and weekly maintenance of medical facilities. A sidebar on the left lists a hierarchy of documents under 'Système qualité' and 'Librairie de documents'. The document's metadata is shown in the top right corner: Ref: 2.2, PROT: 1, and Impression: Portrait. The browser's status bar at the bottom indicates 'Terminé' and 'Internet'.

Un système de contrôle efficace

Suivi du document

- Historique des actions sur le document
- Versionning
- Archivage des versions

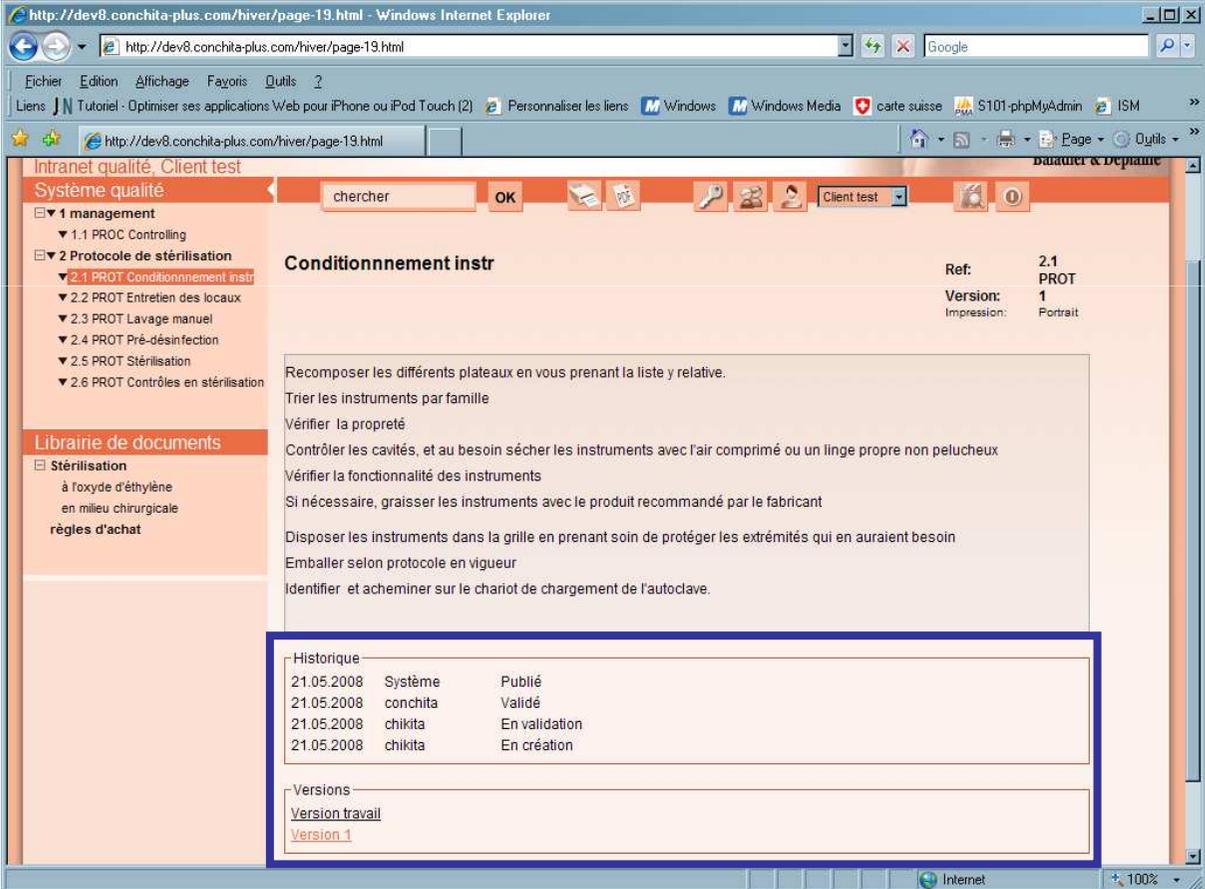

Historique

21.05.2008	Système	Publié
21.05.2008	conchita	Validé
21.05.2008	chikita	En validation
21.05.2008	chikita	En création

Versions

[Version travail](#)


[Version 1](#)

Simplicité de l'édition des documents

Édition en ligne

Outil Wysiwyg

Sauvegarde en ligne

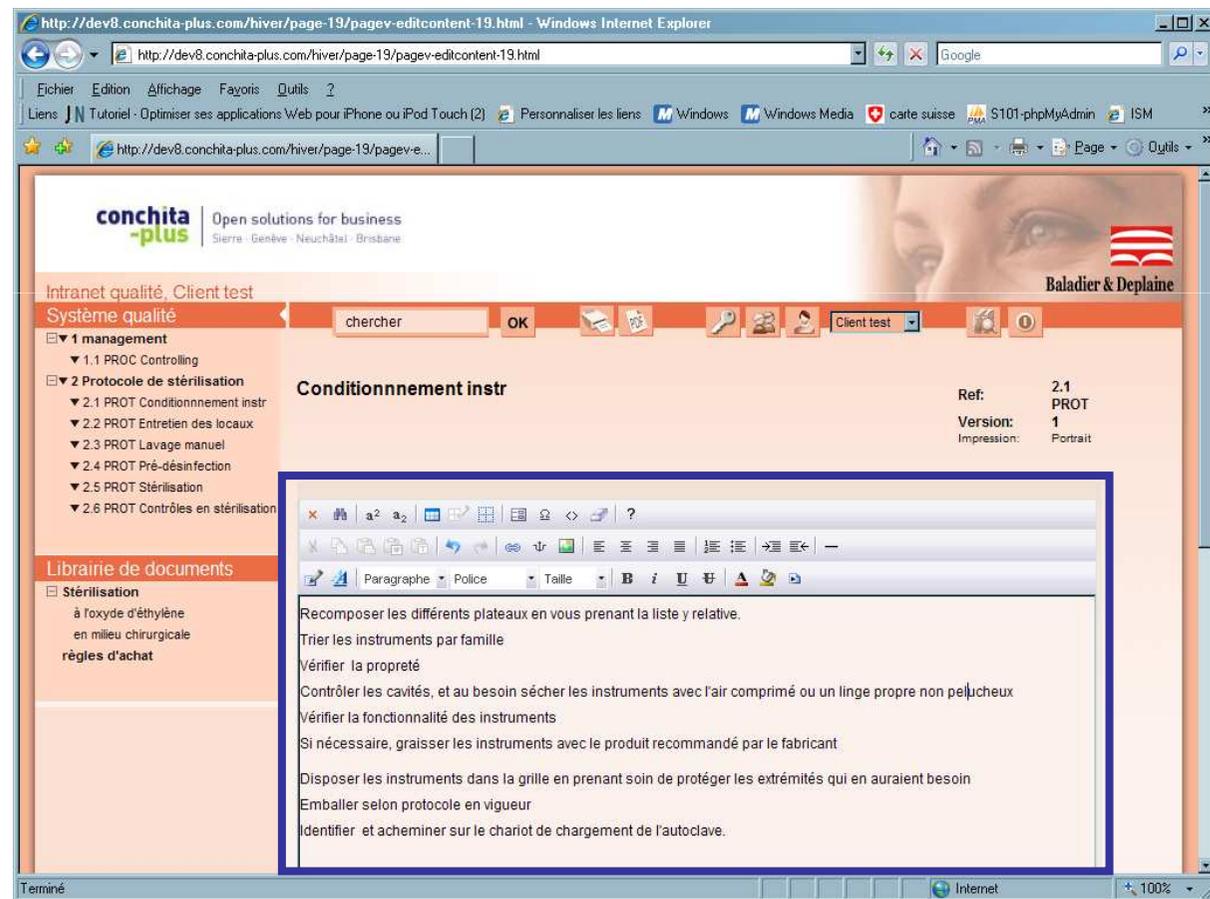

http://dev0.conchita-plus.com/hiver/page-19/pagev-editcontent-19.html - Windows Internet Explorer

http://dev0.conchita-plus.com/hiver/page-19/pagev-editcontent-19.html

conchita -plus Open solutions for business
Sierra · Genève · Neuchâtel · Brisbane

Intranet qualité, Client test

Système qualité

chercher OK

Client test

▼ 1 management

▼ 1.1 PROC Controlling

▼ 2 Protocole de stérilisation

▼ 2.1 PROT Conditionnement instr

▼ 2.2 PROT Entretien des locaux

▼ 2.3 PROT Lavage manuel

▼ 2.4 PROT Pré-désinfection

▼ 2.5 PROT Stérilisation

▼ 2.6 PROT Contrôles en stérilisation

Librairie de documents

Stérilisation

à l'oxyde d'éthylène
en milieu chirurgicale
règles d'achat

Conditionnement instr

Ref: 2.1
PROT
Version: 1
Impression: Portrait

Recomposer les différents plateaux en vous prenant la liste y relative.
Trier les instruments par famille
Vérifier la propreté
Contrôler les cavités, et au besoin sécher les instruments avec l'air comprimé ou un linge propre non pelucheux
Vérifier la fonctionnalité des instruments
Si nécessaire, graisser les instruments avec le produit recommandé par le fabricant
Disposer les instruments dans la grille en prenant soin de protéger les extrémités qui en auraient besoin
Emballer selon protocole en vigueur
Identifier et acheminer sur le chariot de chargement de l'autoclave.

Terminé


Gestion de la validation des documents

Validation des documents

Visa multiples

Alertes par e-mail

Gestion de commentaires

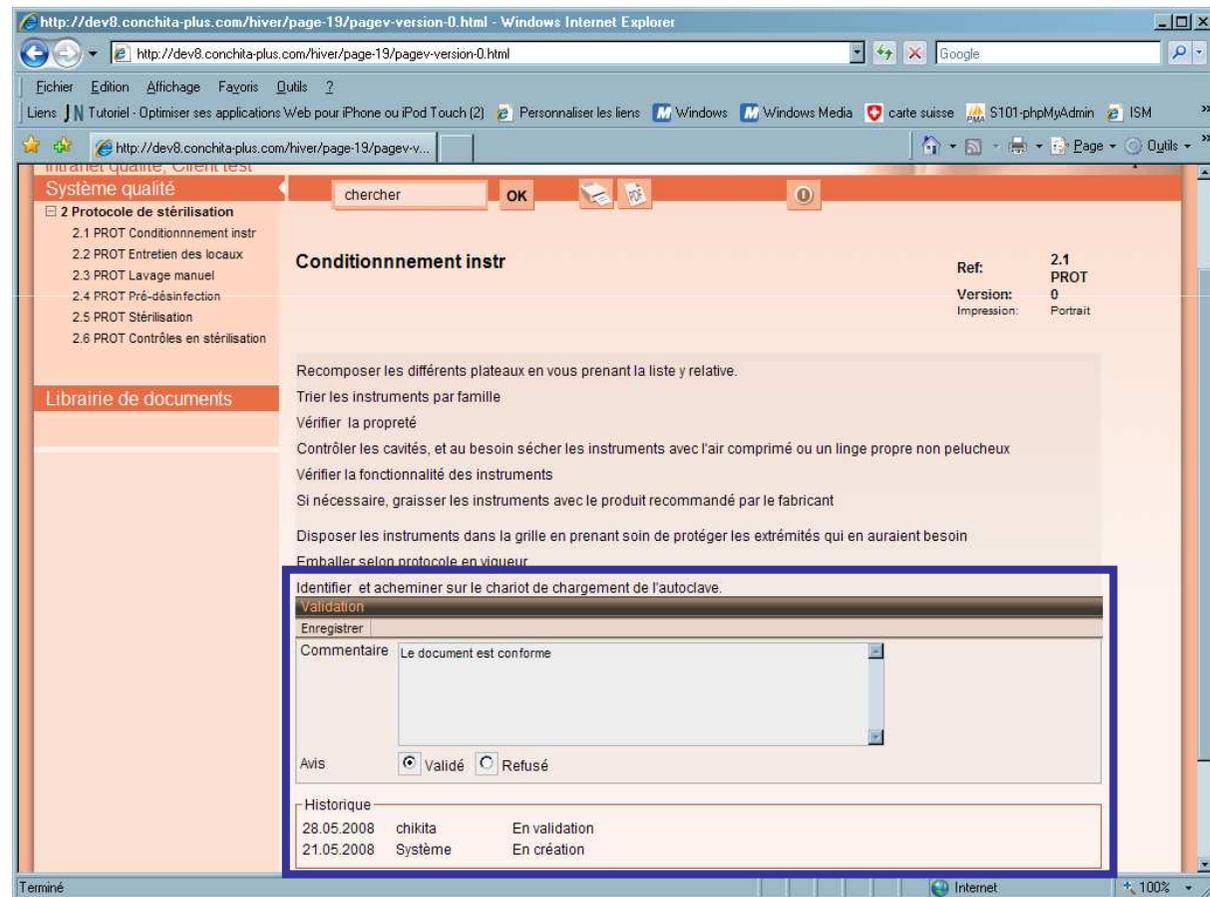

http://dev8.conchita-plus.com/hiver/page-19/pageev-version-0.html

Systeme qualite

chercher OK

2.1 PROT Conditionnement instr
2.2 PROT Entretien des locaux
2.3 PROT Lavage manuel
2.4 PROT Pré-désinfection
2.5 PROT Stérilisation
2.6 PROT Contrôles en stérilisation

Conditionnement instr

Ref: 2.1
Version: 0
Impression: Portrait

Recomposer les différents plateaux en vous prenant la liste y relative.
Trier les instruments par famille
Vérifier la propreté
Contrôler les cavités, et au besoin sécher les instruments avec l'air comprimé ou un linge propre non pelucheux
Vérifier la fonctionnalité des instruments
Si nécessaire, graisser les instruments avec le produit recommandé par le fabricant
Disposer les instruments dans la grille en prenant soin de protéger les extrémités qui en auraient besoin
Emballer selon protocole en vigueur
Identifier et acheminer sur le chariot de chargement de l'autoclave.

Validation

Enregistrer

Commentaire Le document est conforme

Avis Validé Refusé

Historique

28.05.2008	chikita	En validation
21.05.2008	Système	En création

Terminé

Configuration simple des accès

Définition d'utilisateurs spécifiques

- Gestion des informations de connexion
- Gestion des rôles

